

Daugiafunkcinis drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginys
PEREKSA

Naudojimo vadovas

Turinys

Įvadas.....	3
Ant įrangos esantys įspėjamieji ženklai	3
I. Numatyta paskirtis.....	3
II. Konstrukcija ir veikimo principas.....	4
III. Specifikacijos	6
IV. Naudokite pagal paskirtį	7
V. Naudojimo tvarka.....	10
VI. Komplektacija	13
VII. Remontas.....	14
VIII. Sandėliavimas	14
IX. Transportavimas	14
X. Gamintojo garantijos.....	14
XI. Informacija apie šalinimą.....	15

Įvadas

Šis naudojimo vadovas yra skirtas įmonių, eksploatuojančių daugiafunkcinį drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginį PEREKSA pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimus (toliau – „PEREKSA stotis“), personalui.

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir pridėtas darbo vietos saugos instrukcijas ir jų laikykitės.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje.

PEREKSA įrenginys yra bendros paskirties įranga. Jai naudoti nereikalingas leidimas kaip medicinos prietaisui.

Tinkamas naudojimas:

Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį.

Laikykitės saugos instrukcijų.



Aplinkos apsauga:

Pakavimo medžiagas galima perdirbti.

Pakuotes išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu.

Ant įrangos esantys išpėjamieji ženklai

Ant įrenginio yra toliau pateikiamas išpėjamasis ženklas:

	<p style="text-align: center;">Išpėjimas! Pavojinga įtampa!</p> <p>Prijungus prie maitinimo šaltinio, įrenginys yra veikiamas potencialiai mirtinos įtampos. Prieiga prie agregatų ir įrenginių, kurie yra veikiami įtampos, turi būti suteikiamas tik įgaliotiems ir kvalifikuotiems darbuotojams. Prieš atliekant sanitariją ir remontą, įranga turi būti atjungta maitinimo tiekimo.</p>
	<p style="text-align: center;">Nudegimo garais pavojus!</p> <p>Nuegimo pavojus; rankas laikykite atokiai nuo garo srovės ir nenukreipkite garo srovės į žmones ir kitas gyvas būtybes.</p>



I. Numatyta paskirtis

1.1. PEREKSA įrenginys skirtas atlikti šlapią valymą srove, bendrą valymą, profilaktinį valymą su arba be dezinfekavimo juridiniams asmenims, atliekantiems drėgną valymą ir (arba) paviršių, tekstilės medžiagų dezinfekavimą savo reikmėms ir (arba) teikiant paslaugas (ypač pramonės įmonėse, vaikų ar vidurinio ugdymo įstaigose, kultūros ir sveikatingumo centruose, viešbučiuose, transporto

paslaugų teikėjams, sveikatos priežiūros įstaigose, greitosios medicinos pagalbos sanitarijai ir kt.). Naudodamiesi PEREKSA įrenginiu, galite valyti visų tipų patalpas, įrangą, baldus, kitus plaunamus paviršius (pavyzdžiui, linoleumą, olandiškas plyteles, keramines plyteles, dažytus paviršius, metalinius ir plastikinius paviršius, austines ir sintetines medžiagas) ir tekstilės gaminius, kurie atlaiko trumpalaikį iki siekiantį 100 °C temperatūros poveikį.

II. Konstrukcija ir veikimo principas

- 2.1. PEREKSA įrenginį sudaro korpusas (1), valdymo ir signalizacijos blokas (2), vandens šildymo ir garo tiekimo sistema; garo tiekimo rankena (3), dezinfekavimo priemonės dozavimo sistema, universali purškimo galvutė (4), maža purškimo galvutė.


	
<p><i>1 pav. PEREKSA įrenginio bendras vaizdas</i></p>	<p><i>2 pav. Bendras purškimo galvutėlių veikimo vaizdas: kairėje yra universali purškimo galvutė; dešinėje yra maža purškimo galvutė</i></p>

- 2.2. Korpusė sumontuoti ratai, todėl PEREKSA įrenginys yra mobili.
- 2.3. dezinfekavimo priemonės dozavimo sistemą sudaro dezinfekavimo priemonės bakelis su minimalaus skysčio lygio jutikliu, dozavimo

- siurblys, geltonas tiekimo vamzdelis, sujungtas su purškimo galvutės įleidimo anga (-omis).
- 2.4. Vandens šildymo ir garo tiekimo sistemą sudaro vandens bakelis su minimalaus vandens lygio jutikliu, vandens siurblio tiekimo katilas su apsauginiu vožtuvu ir šilumos jutikliu. Garas tiekiamas į purškimo galvutę per sustiprintą sandarią žarną.
 - 2.5. Valdymo ir aliarmo bloko skydelyje yra darbo režimo jungiklis, katilo vandens šildymo indikatorius, bakelio žemo vandens lygio indikatorius, dezinfekavimo priemonės tiekimo įjungimo mygtukas ir indikatorius, nurodantis žemą dezinfekavimo priemonės lygį bakelyje.
 - 2.6. Universalios purškimo galvutė turi lipnias juostas, skirtas galvutėms tvirtinti. Mažoji purškimo galvutė taip pat naudojama kartu su tekstilės galvute. Tekstilės galvutė gali turėti spalva koduotą etiketę, kad naudotojas galėtų patogiai nustatyti tekstilės galvutę pagal paskirtį, atsižvelgiant į apdorojamą elementą / apdorojamą plotą.
 - 2.7. Dezinfekavimo priemonės dozavimo sistemos ir vandens garo tiekimo sistemos yra atskirtos viena nuo kitos; abi medžiagos gali maišytis tik galvutės dispersijos srityje užtikrinant tolygų smulkių disperguotų dezinfekavimo priemonės lašelių pasiskirstymą garuose, neprarandant dezinfekcinių savybių.
 - 2.8. Valymo ir dezinfekavimo efektyvumas priklauso nuo bendro suslėgto garo ir 6% vandenilio peroksido poveikio. Stiprų ploviklio ir dezodoruojantį poveikį, taip pat dezinfekciją (antimikrobinę, baktericidinę (įskaitant tuberkuliozės mikobakterijas, *Schigellae*, *E. coli*, *S. aureus*, sporas formuojančias bakterijas), fungicidinį (įskaitant nukreiptą prieš *Candida albicans*, *Aspergillus*, *Penicillinum*), virucidinį [įskaitant nukreiptą prieš poliomielių virusą, adenovirusą]) veikimą galima pasiekti tuo pačiu metu.
 - 2.9. PEREKSA įrenginį galima naudoti be dezinfekavimo priemonės kasdieniam šlapiam valymui ir sunkiai pašalinamiems nešvarumams valyti; valymas garu be dezinfekavimo priemonės taip pat sumažina bendrą mikrobinį užterštumą ir turi dezodoruojantį poveikį.
 - 2.10. Universalios purškimo galvutė yra pritvirtinta prie darbinio garo tiekimo valdymo rankenos tiekimo komplekte.
 - 2.11. Maža purškimo galvutė taip pat gali būti tvirtinama tiesiai prie darbinio garo tiekimo valdymo rankenos.
 - 2.12. Universalios purškimo galvutę galima pakeisti mažąja kaip nurodoma toliau:

1. Įsitikinkite, kad PEREKSA įrenginys yra išjungtas, o kondensato ir garo likučiai buvo išleisti iš sistemos (žr. 5.23.2 punktą).
2. Atjunkite geltoną tiekimo vamzdelį. Tuo tikslu traukite spyruoklės užraktą (b) ant lizdo (a) link rankenos. Jei kištukas (c) neatsijungė, ištraukite jį iš lizdo.

Dėmesio: nebandykite ištraukti vamzdelio iš greitosios jungties (1)!

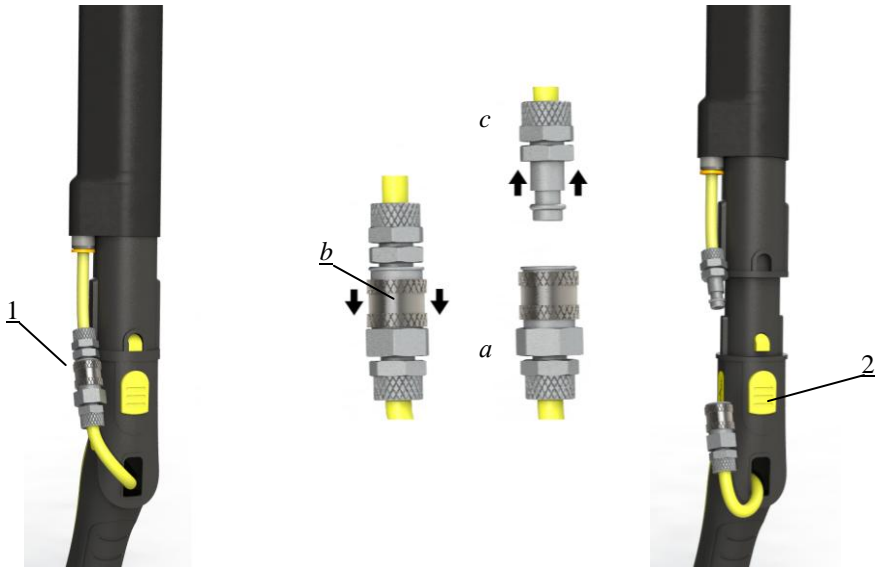

3 pav. Geltono tiekimo vamzdelio atjungimas:

1 – greitoji jungtis: a – lizdas, b – spyruoklinis užraktas, c – kištukas
2 – galvutės užraktas.

3. Atjunkite universalią purškimo galvutę nuo garo tiekimo rankenos paspausdami galvutės užraktą (2).
4. Įstatykite mažą galvutę į darbinę rankeną, kol užraktas užsifiksuos.
5. Prijunkite geltoną tiekimo vamzdelį įstatydami kištuką (c) į lizdą (a), kol spyruoklinis užraktas spragtelės (b).

III. Specifikacijos

- 3.1. Esminiai techniniai ir funkciniai įrangos parametrai pateikti 1 lentelėje:
1 lentelė. Esminiai techniniai ir funkciniai parametrai.

Ser. Nr.	Parametras	Vertė
1	Korpuso matmenys su pažangia ištraukiama rankena (darbo režimu) ne daugiau kaip (NDK), mm	
	- gylis	700
	- plotis	500
	- aukštis	1400
2	Korpuso matmenys su sulankstyta ištraukiama rankena, NDK, mm	
	- gylis	700
	- plotis	500
	- aukštis	800
2	Įrangos tipas	Mobili
3	Dezinfekavimo priemonės bakelio talpa, l	NDK 5
4	Vandens bakelio talpa, l	NDK 5
5	Katilo talpa, l	NDK 0,5
6	Darbinio garo slėgis katile, barai, NDK	4,2
7	Apdorojimo temperatūra, NDK	105 °C
8	6 % vandenilio peroksido sąnaudos	(750 ± 100) ml
9	Nepertraukiamas veikimo laikas esant didžiausiam leistinam bakelio vandens pripildymui 3 režimu	Ne mažiau kaip (NMK) 2 valandos
10	Maitinimo tiekimas, V, Hz	220 V ± 10 % 50 Hz
11	Suvargota galia, W, NDK	3000
12	Grynasis svoris, kg, NDK	30

3.2. Rekomenduojamas nepertraukiamo veikimo laikas: NDK 8 valandas per dieną.

3.3. Pakoreguotas garso galios lygis: NDK 60 dBa.

3.4. Vidutinė naudojimo trukmė: 4 metai.

IV. Naudokite pagal paskirtį

4.1. SAUGOS INSTRUKCIJOS

4.1.1. PEREKSA įrenginį leidžiama eksploatuoti 18 metų turintiems ir vyresniems asmenims, neturintiems medicininių apribojimų ar kontraindikacijų, kurie buvo informuoti apie darbo, priešgaisrinę ir elektrinę saugą, išmokyti ir instruktuoti apie saugų dezinfekavimo

priemonių naudojimą ir pirmosios pagalbos teikimą, perskaite šį naudojimo vadovą ir dezinfekavimo priemonių naudojimo instrukciją.

4.1.2. Naudodamiesi PEREKSA įrenginiu, turėtumėte laikytis elektrinių prietaisų saugos taisyklių ir šių saugos priemonių:

- Operatorius privalo dėvėti standartinius valymo kombinezonus, ištisinius kombinezonus (jei reikia), apsauginius akinius ar apsauginę veido kaukę, kvėpavimo takų apsaugos priemones, neopreno ar gumines pirštines, apsaugančias nuo aerozolių taršos.
- Dezinfekavimo režimu operacijos turi būti atliekamos patalpose, kuriose užtikrinama pakankama ventiliacija. Baigus apdoroti, patalpa vėdinama 10–30 minučių, atsižvelgiant į patalpos plotą ir apdorojimo laikotarpį. Apdorojant taip pat rekomenduojama patalpą vėdinti.
- Operacijas dezinfekavimo garo režimu leidžiama atlikti kartu su suderinamomis dezinfekavimo priemonėmis, kurių sudėtyje yra 6 % vandenilio peroksido. Suderinamoje dezinfekavimo priemonėje papildomai gali būti tik vandenilio peroksido stabilizatorių / konservantų. Suderinamoje dezinfekavimo priemonėje neturi būti papildomų veikliųjų medžiagų ir komponentų, išskyrus vandenilio peroksidą (įskaitant medžiagas, turinčias dezinfekuojančių ar plaunančių savybių).
- Norint naudoti tik apdorojimo garu režimą, nereikia vėdinti patalpų; ilgalaikis įrangos naudojimas dalyvaujant kitiems asmenims (pacientams, lankytojams ir kt.).
- Jei turite alergijų, pirmą kartą naudodamiesi įranga dezinfekavimo režimu atidžiai stebėkite savo būklę; nutraukite darbą, jei atsiranda padidėjusio jautrumo reakcija.
- Nelieskite garo išleidimo galvutės, kai įranga yra įjungta.
- Nenukreipkite garo srovės į žmogų, gyvūną, maitinimo kištuką ar patį įrenginį.
- Būtinai išjunkite PEREKSA įrenginį, kai jis paliekamas be priežiūros.
- Nenaudokite PEREKSA įrenginio, jei jo maitinimo laidas ar kiti mazgai ar elementai yra pažeisti.
- Niekada nelieskite PEREKSA įrenginio šlapiomis rankomis ar kojomis.
- Niekada nenaudokite PEREKSA įrenginio, jei užpildymo angos nėra uždengtos specialiais dangteliais.

- Niekada netraukite maitinimo laido ar pačios įrangos, norėdami ištraukti kištuką.
- Kai PEREKSA įrenginys veikia, jis neturi būti veikiamas drėgmės.
- Neleiskite vandeniui užšalti bakeliuose ir vamzdeliuose.
- Jei reikia, naudokite su įranga suderinamus ilgintuvus (2,5 mm² ir didesnio skersmens kabelis).
- Laikykitės papildomų saugos priemonių, nurodytų dezinfekavimo priemonės naudojimo instrukcijoje.

4.2. PIRMOJI PAGALBA

4.2.1. Jei oda yra paveikiama garo, nedelsdami praskalaukite paveiktą odą šaltu tekančiu vandeniu.

4.2.2. Jei į akys patenka garo, nedelsdami (!) 15 minučių plaukite akis tekančiu vandeniu, jei reikia, kreipkitės į oftalmologą.

4.2.3. Kvėpavimo takų dirginimo atveju (kutenimo pojūtis gerklėje, nosyje, kosulys, dusulys, dusinimas, ašarojimas) turėtumėte išeiti į lauką ar gerai vėdinamą patalpą. Praskalaukite burną ir gerklę vandeniu ir atsigerkite šilto skysčio (pieno ar mineralinio vandens). Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

4.2.4. Tiesioginio 6 % vandenilio peroksido poveikio atveju suteikite pirmąją pagalbą pagal dezinfekavimo priemonės naudojimo instrukcijas.

4.3. PASIRENGIMAS NAUDOTI PEREKSA ĮRENGINĮ

4.3.1. Išpakuokite PEREKSA įrenginį iš transportavimo talpos, nuimkite išorinę apsauginę pakuotę.

4.3.2. Laikant įrangą šalčioje patalpoje arba ją transportavus žiemos sąlygomis, įranga mažiausiai 2 valandas turi būti laikoma kambario temperatūroje.

4.3.3. Įsitikinkite, kad PEREKSA įrenginio mazgai ir komponentai yra nepažeisti.

4.3.4. Sumontuokite kūno rankeną į darbinę padėtį, užfiksuokite ją varžtais naudodami šešiakampį veržliaraktį.

4.3.5. Jei reikia, pakeiskite purškimo galvutę ir įsitikinkite, kad darbinio režimo jungiklis yra nustatytas režimu OFF (IŠJUNGTA), dezinfekavimo priemonės tiekimas išjungtas ir PEREKSA stotis išjungta, tada vadovaukitės 2.11 punktu.

- 4.3.6. Aplinkos sąlygos veikiant PEREKSA įrenginiui: patalpų viduje ir išorėje, nuo kritulių ir vėjo apsaugotoje vietoje, esant aplinkos temperatūrai nuo +5 °C iki +50 °C ir iki 100 % santykinei drėgmei.

V. Naudojimo tvarka

- 5.1. Prieš naudodami, įsitikinkite, kad visi mazgai yra nepažeisti ir ar yra komponentų, pagalbinių medžiagų, asmeninių apsaugos priemonių, proceso ir eksploatavimo dokumentai.
- 5.2. Visos PEREKSA įrenginio naudojimo procedūros turėtų būti atliekamos naudojant asmenines apsaugos priemones: dėvint standartinius valymui skirtus kombinezonus, ištisinius kombinezonus (jei reikia), apsauginius akinius ar apsauginę veido kaukę, kvėpavimo takų apsaugos priemones, neopreno ar gumines pirštines, apsaugančias nuo aerozolio.
- 5.3. Užpildykite bakelį per užpildymo angą, pažymėtą WATER (VANDUO), vandeniu, o per angą, pažymėtą HYDROGEN PEROXIDE (VANDENILIO PEROKSIDAS) – dezinfekavimo priemone (6 % vandenilio peroksidu) (jei reikia). Užpildžius bakelį, kiekviena užpildymo anga uždaroma kamščiu.
- Pastaba: šilto vandens naudojimas sutrumpina šildymo laiką.
- 5.4. Prijunkite įrangą prie kintamosios srovės 220 V 50 Hz maitinimo tinklo į įžemintą lizdą.
- 5.5. Norėdami įjungti PEREKSA įrenginį, valdymo skydelyje esantį darbinio režimo jungiklį nustatykite į padėtį ON (ĮJUNGTA) (išankstinis pašildymas). Žalias vandens šildymo indikatorius pradeda mirksėti. Jei ketinate naudoti dezinfekavimo funkciją, įjunkite 6 % vandenilio peroksido tiekimą pirmą kartą paleidus arba po ilgo nenaudojimo, nustatydami dezinfekavimo priemonės tiekimo jungiklį į padėtį ON (ĮJUNGTA).
- 5.6. Kai vandens šildymo indikatorius pradeda be perstojo šviesti, PEREKSA įrenginys yra paruoštas apdorojimui garu. Kai dezinfekavimo priemonė pradama dozuoti iš veikiančios purškimo galvutės, PEREKSA įrenginys yra parengtas apdoroti dezinfekavimo priemone. Laikinau išjunkite dezinfekavimo priemonės tiekimą, kad atliktumėte 5.7–5.9 punktuose nurodomus veiksmus.
- 5.7. Valdymo skydelyje esančiu darbinio režimo jungikliu pasirinkite reikiamą garo tiekimo intensyvumą:
1 – minimalaus garo tiekimo režimas;
2 – vidutinio garo tiekimo režimas;

- 3 – maksimalaus garo tiekimo režimas;
4 – persotinto garo tiekimo režimas.
- 5.8. Dezinfekavimo režimas veikia 1, 2 ir 3 režimais.
- 5.9. Paspauskite ant rankenos esančio garo tiekimo lygio – garas pradės veržtis iš purškimo galvutės. Pradedant pamainą arba po ilgo nenaudojimo (daugiau nei 15 minučių), leiskite garams praeiti per garo tiekimo sistemą, kad jie pašiltų 15 sekundžių. Kondensatas, kuris turėtų būti renkamas į talpą, išeis iš veikiančios purškiamos galvutės. Išjunkite garo tiekimą.
- 5.10. Nauja tekstilės galvutė turėtų būti uždedama arba pakeičiama, kai išjungiamas garo ir dezinfekavimo priemonės tiekimas.
- 5.11. Naudodami įrenginį dezinfekavimo režime su universalia tekstilės galvute, uždėkite galvutę, įjunkite dezinfekavimo priemonės tiekimą ir palaukite, kol tekstilės galvutė bus impregnuota dezinfekavimo priemone (maždaug 60–90 sekundžių). Tada įjunkite garo tiekimą reikiamu režimu, nukreipkite darbinę galvutę į grindis, palaukite (maždaug 15 sekundžių), kol tekstilės galvutė bus pašildyta garo, tada nuvalykite paviršius / daiktus. 5.11 punkte aprašytos manipuliacijos turi būti kartojamos kiekvieną kartą, kai tekstilės galvutė pakeičiama universalia purškimo galvute.
- 5.12. Naudodami dezinfekavimo režimą su maža tekstilės purškimo galvute, uždėkite ją, nedelsdami įjunkite dezinfekavimo priemonės ir garo tiekimą reikiamu režimu ir valykite paviršius / daiktus.
- 5.13. Norėdami pakeisti garo purškimą, atleiskite garo tiekimo svirtį ant rankenos ir darbinio režimo jungikliu pasirinkite reikiamą režimą. Norint nuvalyti sunkiai pašalinamus nešvarumus, gali prireikti didesnio intensyvumo garo.
- 5.14. Norėdami išjungti dezinfekavimo režimą, valdymo skydelyje nustatykite dezinfekavimo priemonės tiekimo jungiklį į padėtį OFF (IŠJUNGTA).
- 5.15. Norint pasiekti baktericidinį ir sporicidinį poveikį, kartu su dezinfekavimo priemonėmis galima naudoti 1, 2 ir 3 apdorojimo garu būdus.
- 5.16. Fungicidinis poveikis gaunamas taikant 3 režimą kartu su dezinfekavimo priemone.
- 5.17. Virusidiniam poveikiui nuo atspariausių neapsaugotų virusų pasiekti paviršiai yra valomi du kartus 3 režimu kartu su dezinfekavimo

priemonėmis; aliejiniiais dažais dažytos sienos dezinfekuojamos tris kartus.

5.18. Apdorojimas kitais būdais taip pat žymiai sumažina mikrobinį paviršių užterštumą.

5.19. PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

Prieš pradėdant apdorojimą, rekomenduojame nuo paviršiaus nuvalyti sunkiai pašalinamus nešvarumus (pvz., iššluoti grindis).

Dezinfekuokite paviršius garu arba garu + dezinfekavimo priemone. Norėdami dezinfekuoti, atlikite apdorojimą garu kartu su naudojama dezinfekavimo priemone maždaug. 10 cm/sek. greičiu.

Rekomenduojame valyti paviršius nuo viršaus į apačią, nuo švaresnių vietų einant link nešvaresnių, link patalpos išėjimo.

Tekstilės galvutės diferenciaciją, atsižvelgiant į patalpų kategoriją / plotą, taip pat objekto tipą, reguliuoja įmonės vidiniai standartai.

Jei reikia, patikrinkite paviršiaus atsparumą apdorojimui išbandydami ant mažo paviršiaus ploto. Klijuojami kampai ir kraštai gali atsiskirti veikiant garui; dažais padengti paviršiai, kurių negalima plauti, paprastai nėra atsparūs apdorojimui garu.

Iš spalvotųjų metalų pagaminti paviršiai neturi būti apdorojami.

Apdorojant termolabilus paviršius, galima greitai apdoroti per dvigubą tekstilės galvutės sluoksnį, arba paviršių galima valyti garais suvilgyta tekstilės galvute tiesiogiai negarinant paviršiaus.

Valydami stiklo paviršius, prieš pagrindinį apdorojimą būtinai iš anksto pašildykite visą paviršių greitai jį apdorodami.

Kai apdorojimas bus baigtas, išvėdinkite patalpą.

5.20. TEKSTILĖS MEDŽIAGOS DEZINFEKAVIMAS

Dezinfekuodami tekstilės medžiagas, paskleiskite jas ant horizontalaus paviršiaus ir apdorojimui atlikti naudokite mažą darbinę purškimo galvutę 5.14–5.16 punktuose nurodytu režimu. Apdorojamose vietose venkite klosčių.

5.21. TEKSTILĖS MEDŽIAGOS ATNAUJINIMAS

PEREKSA įrenginys gali būti naudojamas drabužiams atnaujinti ir ištiesinti mažas klostes. Tekstilės medžiagos gali būti apdorojamos vertikaloje padėtyje (pakabintos).

5.22. VANDENS / DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖS ĮPYLIMAS

5.22.1. Atitinkami šviesos ir garso indikatoriai valdymo skydelyje rodo žemą vandens ar dezinfekavimo priemonės lygį.

5.22.2. Atjunkite įrangą nuo maitinimo šaltinio (IŠJUNKITE darbinio režimo jungiklį) ir pripildykite bakelį per atitinkamą užpildymo angą.

5.23. ĮRANGOS IŠJUNGIMAS

5.23.1. Garo intensyvumo reguliatorių nustatykite į padėtį OFF (IŠJUNGTA). Išjunkite PEREKSA įrenginio maitinimą.

5.23.2. Spauskite garo tiekimo svirtį, kol garo purškimas bus sustabdytas.

5.24. PARUOŠIMAS LAIKYTI

5.24.1. Nuimkite visas panaudotas tekstilės galvutes ir nusiųskite jas dezinfekuoti ir (arba) skalbti pagal 5.25.2–5.25.4 punktus.

5.25. Įrangos dezinfekavimas

5.25.1. Atjunkite įrangos maitinimo tiekimą ir dezinfekuokite jos paviršius deguonies turinčia dezinfekavimo priemone.

5.25.2. Panaudotos tekstilės galvutės turėtų būti dezinfekuojamos (jei tai reikalinga pagal naudojimo procedūras arba jei tekstilės galvutės naudojamos dezinfekcijai atlikti) patvirtinta ir tinkama dezinfekavimo priemone tekstilės medžiagoms. Galvutės dezinfekavimui negali būti naudojamos chloro turinčios dezinfekavimo priemonės.

5.25.3. Prieš skalbiant tekstilės galvutės iš anksto nuskalaujamos, kad būtų pašalintas smėlis ir kitos stambios dalelės, kurios skalbimo metu gali pakenkti pluošto struktūrai. Skalbkite NDK 60 °C temperatūroje, gręžkite NDK 800 aps./min. greičiu. Plaunant rekomenduojama naudoti specialius ploviklius be šarmų ir chloro. Dėl šarmų ir chloro junginių greičiau prarandamos tekstilės galvutės funkcinės savybės. Balikliai, kondicionieriai ir skalavimo priemonės nenaudojami.

5.25.4. Po plovimo tekstilės galvutės turėtų būti natūraliai išdžiovinamos vėdinamoje patalpoje. Galima naudoti specialią džiovinimo įrangą be šilumos poveikio, kuri išdžiovina objektus oro srauto konvekcijos būdu.

VI. Komplektacija

PEREKSA įrenginio tiekimo rinkinį sudaro:

Pavadinimas	Kiekis, vnt
Daugiafunkcė drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginys PEREKSA	1
Maža purškimo galvutė	1 vnt.
Universali tekstilės purškimo galvutė	Ne mažiau kaip 4 vnt.
Maža tekstilės purškimo galvutė	Ne mažiau kaip 1 vnt.

Šešiakampis veržliaraktis	1 vnt.
Eksplotavimo dokumentai:	
Naudojimo vadovas	1 vnt.

VII. Remontas

- 7.1. Remiantis techninio vertinimo išvadomis, remonto įmonė priima sprendimą dėl PEREKSA įrenginio remonto poreikio kartu su savininku (naudotoju).
- 7.2. Remontas gali būti atliekamas tiek eksploatavimo vietoje, tiek remonto įmonės gamybinėse patalpose, atsižvelgiant į remonto darbų apimtį ir sudėtingumą, taip pat į įrangos transportavimo galimybes.

VIII. Sandėliavimas

Supakuotas įrenginys turi būti laikomas uždaroje šildomoje patalpoje, esant +5–40 °C temperatūrai ir 85 % santykinei drėgmei. Dezinfekavimo priemonė (6 % vandenilio peroksidas) turėtų būti laikoma pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus.

IX. Transportavimas

- 9.1. PEREKSA įrenginį galima transportuoti visomis dengtomis transporto priemonėmis, išskyrus nešildomus orlaivių skyrius, laikantis nustatyto būdu patvirtintų šioms transporto priemonėms taikomų taisyklių.
- 9.2. Įrenginio transportavimo sąlygos **prieš pradedant eksploatuoti** dėl klimato veiksnių įtakos:
 - temperatūros diapazonas: nuo –50 °C iki + 50 °C;
 - santykinė oro drėgmė iki 100 % esant 25 °C temperatūrai.
- 9.3. Žemesnėje nei nulio temperatūroje transportuota įranga turi būti laikoma transportavimo pakuotėje kambario temperatūroje mažiausiai 12 valandų.
- 9.4. Jau eksploatuojama įranga negali būti transportuojama žemesnėje nei nulinė temperatūroje.
- 9.5. Informacija apie 6 % vandenilio peroksido dezinfekavimo priemonės gabenimą – pagal naudojimo vadovo reikalavimus.

X. Gamintojo garantijos

- 10.1. **Gamintojas garantuoja patikimą įrenginio veikimą ir visišką veikimo parametrų atitiktį deklaruojamoms savybėms 12 mėnesių nuo pardavimo datos, jei Pirkėjas laikosi eksploatavimo sąlygų.**

- 10.2. Garantijos laikotarpiu gamintojas savo sąskaita atlieka garantinį remonto ir sugedusių įrangos dalių bei mazgų keitimą, jei aptikti defektai atsirado dėl jo kaltės.
- 10.3. Gamintojas neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų šiais atvejais:
- įranga buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 - jei pažeidžiamos prijungimo sąlygos, įrangos eksploataavimo taisyklės, terminai ir reikalavimai, taip pat kiti reikalavimai, išdėstyti naudojimo vadove ar kituose atitinkamuose teisiniuose dokumentuose;
 - savarankiškai modifikuojant ar keičiant įrangos elementus ir konstrukcijas arba išmontuojant įrangą be išankstinio gamintojo leidimo ar sutikimo;
 - jei įranga turi savavališko remonto pėdsakų;
 - jei įranga ar jos konstrukcijos turi išorinių mechaninių pažeidimų, įvykusių po įrangos perdavimo Pirkėjui;
 - jei įranga ar jos konstrukcijos pažeidžiami dėl elektros tinklo parametrų standartų neatitikimo;
 - jei nėra nustatyto būdu išduodamo garantijos kupono;
 - jei eksploatacijos pradžią, techninę priežiūrą ar remontą atliko gamintojo neakredituotos įmonės ir (arba) netinkamai kvalifikuoti asmenys.

XI. Informacija apie šalinimą

- 11.1. Įrangos gamybos procese naudojamos žmogui ir aplinkai nepavojingos medžiagos.
- 11.2. Įranga negali būti šalinama kartu su buitinėmis atliekomis. Įranga šalinama pagal bendruosius elektros įrenginių šalinimo reikalavimus.
- 11.3. Elektrinių komponentų neturinčius komponentus galima šalinti su buitinėmis atliekomis.
- 11.4. Informacija apie 6 % vandenilio peroksido dezinfekavimo priemonės šalinimą – pagal naudojimo vadovo reikalavimus.
- Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra perdirbamų medžiagų ir komponentų, kurie netinkamai naudojami ar išmesti gali būti pavojingi sveikatai ir aplinkai. Šiuo simboliu pažymėtų prietaisų ir jų komponentų negalima išmesti kaip komunalinių atliekų.

PAKUOTĒS PAŽYMĒJIMAS

Daugiafunkcinis drēgno valymo ir dezinfekavimo ģrenginys PEREKSA, gamintojo numeris _____, buvo supakuotas „SIA Dezmag“ pagal dabartiniuose tehniniuose reglamentuose numatytus reikalavimus.

pareigos

asmens parašas

vardas, pavardē
spausdintinēmis raidēmis

metai, mēnuo, data

PRIĒMIMO PAŽYMA

Daugiafunkcis drēgno valymo ir dezinfekavimo ģrenginys PEREKSA, serijos numeris _____, buvo pagamintas ir priimtas pagal dabartinius tehninius reglamentus ir perduotas nepriekaištingos būklēs.

Ģgaliotasis asmuo

pareigos

asmens parašas

vardas, pavardē
spausdintinēmis raidēmis

metai, mēnuo, data

A.V.

SIA Dezmag
Rīgas iela 34-1A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

GARANTIJOS KUPONAS
remontui / pakeitimui garantijos laikotarpiu

Daugiafunkcis drēgno valymo ir dezinfekavimo ierenginys PEREKSA,
gamintojo numeris _____

Pagaminimo data: _____, 20__

Īmonēs antspaudas:

Pardavimo informacija:

Prekybos ģimonēs pavadinimas, adresas ir telefonas:

Pardavimo data: _____, 20__

Pardavējo parašas ir pavadē: _____

A.V.

1 priedas

Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA baktericidinio aktyvumo tyrimo rezultatai

Valymo būdas, poveikis: mažiausias (1), vidutinis (2), maksimalus (3) garo tiekimo režimas su dezinfekavimo priemone's tiekimu								
Vertinami parametrai	Higienos standartas	Matavimo vienetas	Testavimo metodų reglamentas	Testavimo išvados				
				Linoleumas	Plastikas	Keramininės plytelės	Metalas	Dažyti paviršiai
<i>E. coli 1275</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%	Dezinfekavimo priemonių efektyvumo ir saugos laboratorinių testų ir tyrimų metodai, R 4.2.2643-10	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>St. aureus 906</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Ps. aeruginosa</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Bacillus cereus</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Mycobacterium B₅</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Candida albicans</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Salm. enter.</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Sh. sonnei</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

2 priedas

Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA baktericidinio aktyvumo tyrimo rezultatai

Valymo metodas: poveikis – vidutinio garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimu								
Vertinami parametrai	Higienos standartas	Matavimo vienetas	Testavimo metodų reglamentas	Testavimo išvados				
				Linoleumas	Plastikas	Kerami-kinės plytelės	Metalas	Dažyti paviršiai
<i>E. coli</i> 1275 (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%	Dezinfekavimo priemonių efektyvumo ir saugos laboratorinių testų ir tyrimų metodai, R 4.2.2643-10	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>St. aureus</i> 906 (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Ps. aeruginosa</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Bacillus cereus</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Mycobacterium B₅</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Candida albicans</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Salm. enter.</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Sh. sonnei</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

3 priedas

Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA baktericidinio aktyvumo tyrimo rezultatai

Vertinami parametrai	Higienos standartas	Matavimo vienetas	Testavimo metodų reglamentas	Testavimo išvados				
				Linoleumas	Plastikas	Kerami-kinės plytelės	Metalas	Dažyti paviršiai
<i>E. coli 1275</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%	Dezinfekavimo priemonių efektyvumo ir saugos laboratorinių testų ir tyrimų metodai, R 4.2.2643-10	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>St. aureus 906</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Ps. aeruginosa</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Bacillus cereus</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Mycobacterium B₅</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Candida albicans</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Salm. enter.</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
<i>Sh. sonnei</i> (2 milijardai CFU/ml)	NMK 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

4 priedas

Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA efektyvumo testavimo išvados, skirtos žmogui pavojingiems virusams inaktyvuoti ant skirtingų paviršių

Valymo metodas: poveikis – minimalaus / maksimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimu				
Medžiaga	Adenoviruso efektyvumas, %		Koksakio viruso efektyvumas, %	
	Minimumas	Maksimumas	Minimumas	Maksimumas
Stiklas	99,97	100,00	99,99	100,00
Plastikas	99,90	99,99	99,94	100,00
Dažyta siena	99,68	99,97	99,82	99,98
Metalas	99,90	100,00	99,99	100,00
Plytelės	99,98	100,00	99,94377	100,00

5 priedas

Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA fungicidinio efektyvumo tyrimo rezultatai

Valymo metodas: poveikis – minimalaus / maksimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimu				
Medžiaga	Veiksmingumas prieš <i>Aspergillus niger</i> padermę, PKPIF F 1249/80-2, %		Veiksmingumas prieš <i>Penicillium chrysogenum</i> padermę, PKPIF F 1350, %	
	Minimumas	Maksimumas	Minimumas	Maksimumas
Linoleumas	97,07	>99,99	99,99	>99,99
Plastikas	98,30	>99,99	99,94	>99,99
Dažyta siena	99,87	>99,99	99,50	>99,50
Metalas	>99,99	>99,99	99,56	>99,99
Plytelės	99,91	>99,99	99,52	>99,99

6 priedas

Paviršių ir daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA sanitarijos suderinamumas

Paviršiaus tipas	Poveikis	Vizualus paviršiaus išvaizdos pokyčio įvertinimas		
		Minimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimo režimu	Vidutinio garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimu	Maksimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimo režimu
Plastikas	Valymo metodas	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų
Keramikinės plytelės	Valymo metodas	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų
Dažyti paviršiai	Valymo metodas	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų
Metalas	Valymo metodas	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų
Linoleumas	Valymo metodas	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų	Jokių pakitimų

